
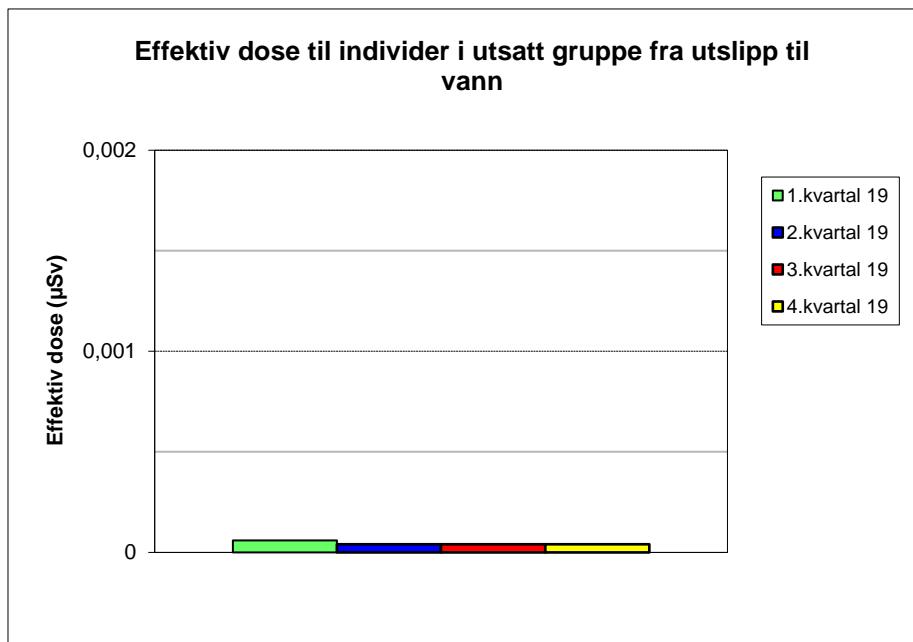


Doser fra utslipp til luft og vann de fire siste kvartalene, Halden

De rutinemessige utslipp av radioaktive stoffer fra instituttets anlegg har vært små, og godt under de gitte utslippsgrenser (100 μSv for luft og 1 μSv for vann). Diagrammene viser effektiv dose til individer i utsatt gruppe fra utslipp til luft og vann for de fire siste kvartalene.

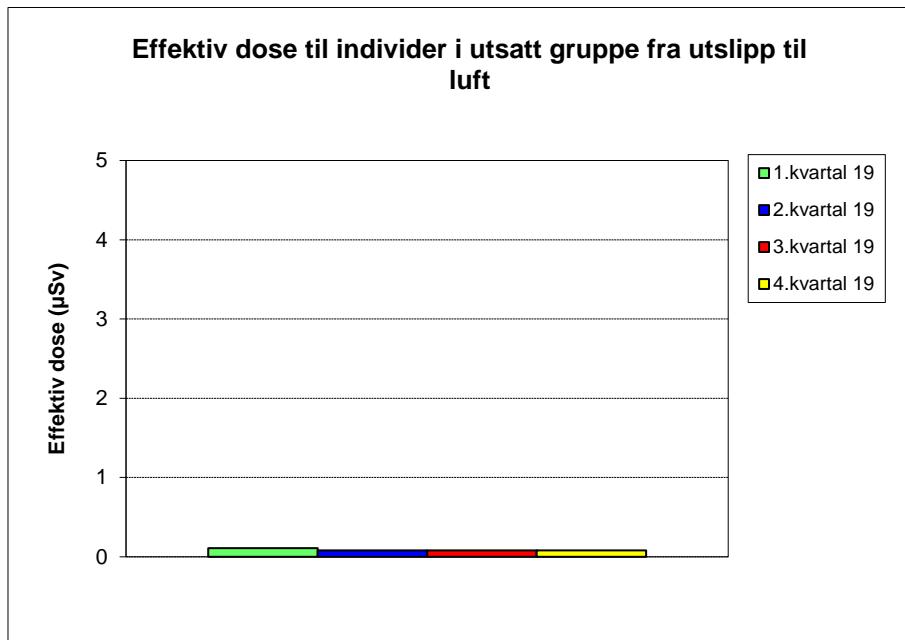

Merknader:

- Diagrammene har ulik skala på y-aksen